


QUALITE DE L'EAU DE DISTRIBUTION PUBLIQUE EN ILE DE FRANCE



Directions Régionale et Départementales
des Affaires Sanitaires et Sociales
d'Ile-de-France
Services Santé - Environnement

Bilan de l'année 2002*
établi en 2003

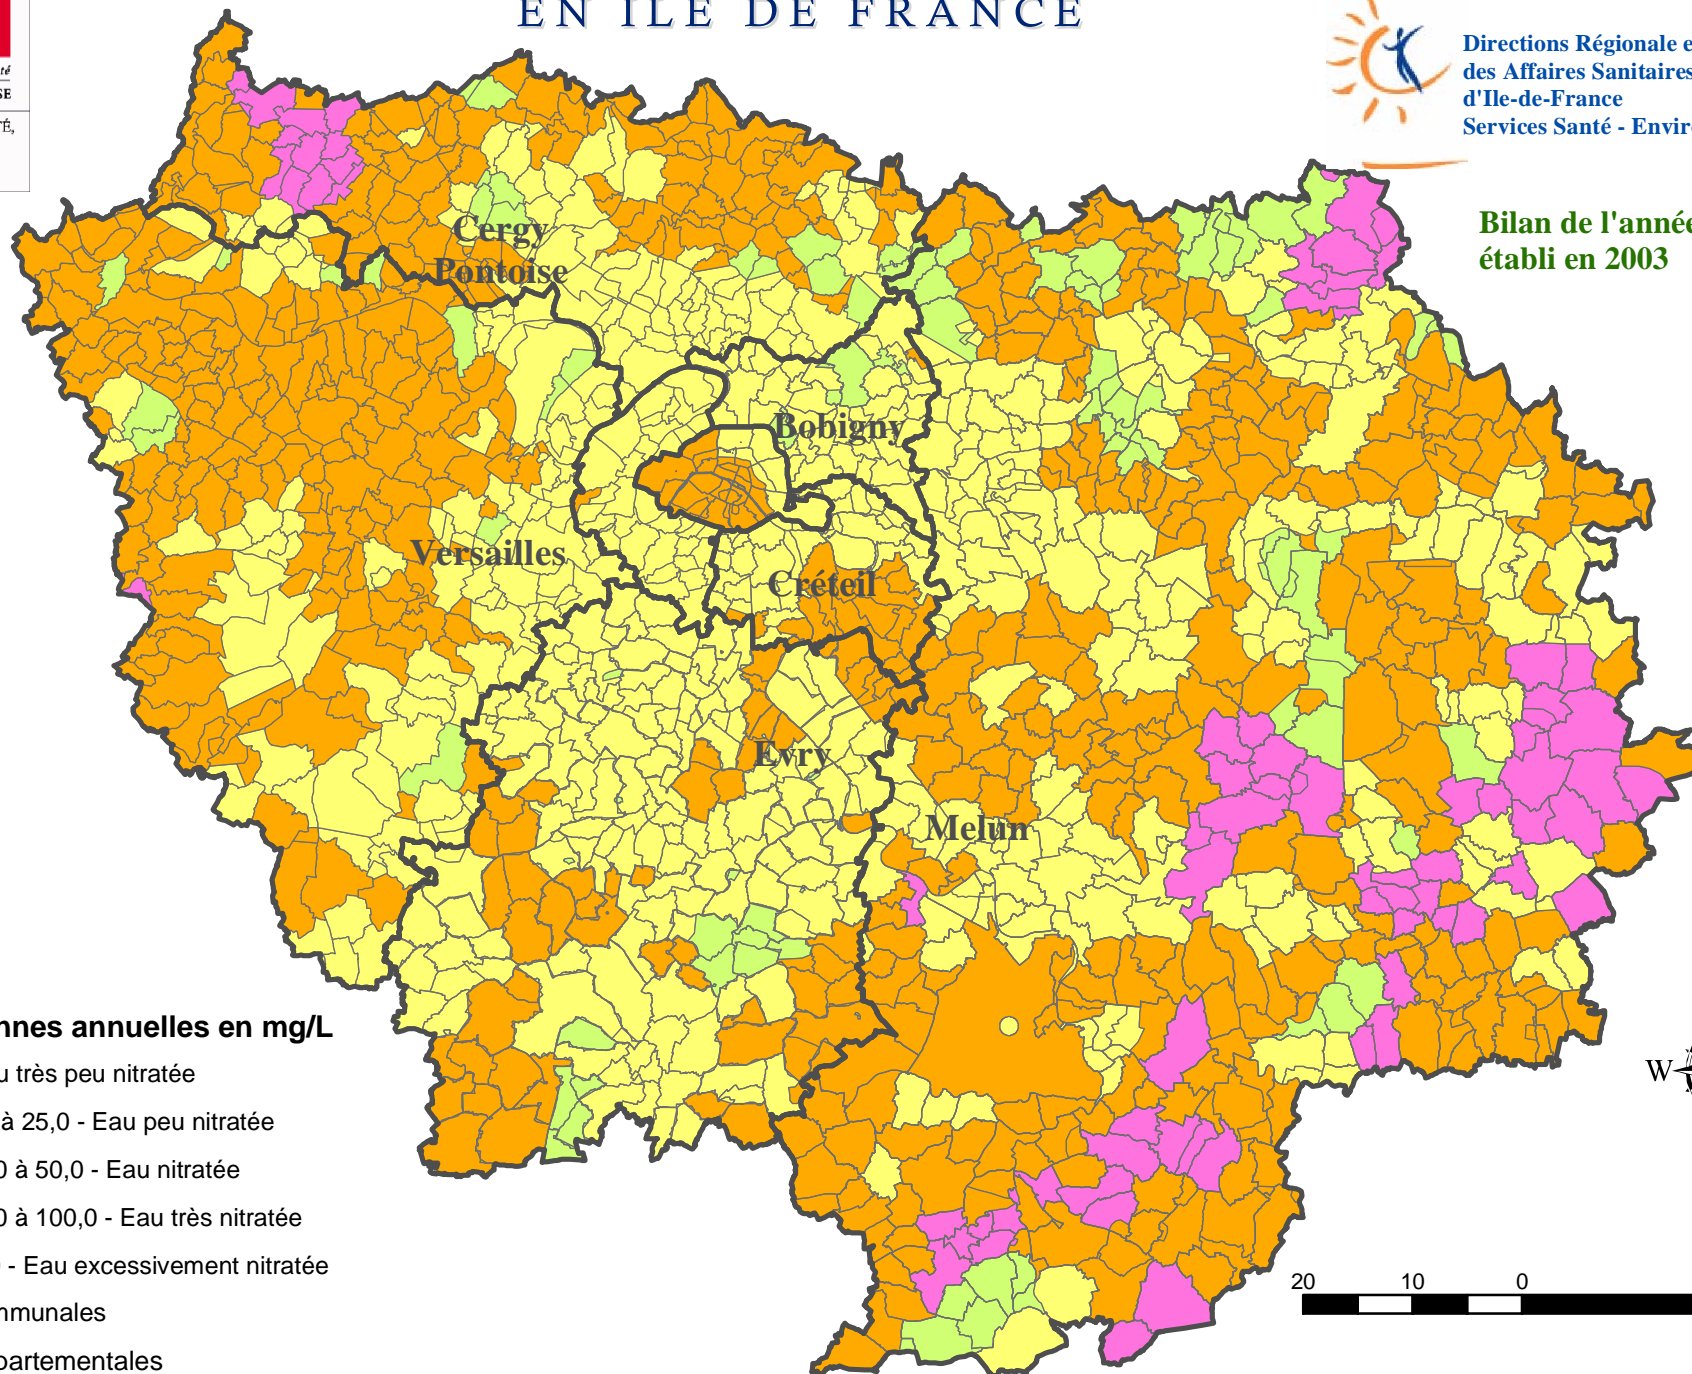

NITRATES

Teneurs moyennes annuelles en mg/L

- <= 3,0 - Eau très peu nitratée
- plus de 3,0 à 25,0 - Eau peu nitratée
- plus de 25,0 à 50,0 - Eau nitratée
- plus de 50,0 à 100,0 - Eau très nitratée
- plus de 100 - Eau excessivement nitratée
- Limites communales
- Limites départementales

(* données 2001 pour le département de l'Essonne)